DATI TECNICI FUNZIONALI

- PROFONDITA' DI INTERRAMENTO
- LARGHEZZA AREA DI LAVORO
- ALLACCIAMENTI DN 4" - TUBAZIONE DA RECUPERARE
- TUBAZIONE DA RECUPERARE
- TUBAZIONE DA INTASARE
- IMPIANTI/ATTRAVERSAMENTI DA DISMETTERE
- RIFERIMENTO A DISEGNI E PARTICOLARI
- INTERFERENZE CON SERVIZI INTERRATI
- PEZZI SPECIALI DA INSERIRE
- CONFINI AMMINISTRATIVI

DATI CARATTERISTICI

DATI DI COSTRUZIONE

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO (MOP) 64.0 bar

DATI GENERALI

DN 100 [4"] 10.00 m
DN 300 [12"] 9369.00 m

LUNGHEZZA TOTALE IMPIANTO 9369.00 m.

FASE EMISSIONE Costruzione

CONFINI AMMINISTRATIVI

PLANIMETRIA 1:2000

NOTE PER LA DISMISSIONE

PRIMA DI PROCEDERE CON L'ESECUZIONE DEGLI SCAVI DEL METANODOTTO E' NECESSARIO ACCERTARE L'ESATTA UBICAZIONE PLANO-ALTIMETRICA DI TUTTI I SERVIZI INTERRATI INTERFERENTI

L'INDAGINE ANDRA' SVOLTA MEDIANTE L'ESECUZIONE DI SAGGI A MANO ED ALLA PRESENZA DI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PROPRIETARIO

L'EVENTUALE INERTIZZAZIONE DEL TUBO DI PROTEZIONE IN CORRISPONDENZA DEGLI INTASAMENTI DEL TUBO DI LINEA DOVRA' ESSERE EFFETTUATA TRAMITE IL POMPAGGIO DELLA MALTA CEMENTIZIA ATTRAVERSO I TUBI DI SFIATO ESISTENTI

LEGENDA

- Punto per il pompaggio di miscele cementizie
- T.L. Tubo di linea da intasare o rimuovere
- T.P. Tubo di protezione da intasare o rimuovere
- C Tubo in Cunicolo in CLS da intasare o rimuovere
- C.P. Tubo in Cunicolo di plastica da intasare o rimuovere
- Aree di occupazione temporanea
- Strade di accesso provvisorie alle aree di lavoro
- Tubazione da intasare/recuperare
- Tubazione in dismissione da altra opera
- Tubazione in progetto

LEGENDA INTERFERENZA CON SERVIZI INTERRATI

FPD +dd Condotta SRG in sovrapasso

IP -dd Condotta SRG in sottopasso

Il servizio interrato e' identificato da una sigla composta al massimo da tre caratteri.

Il primo identifica il tipo di servizio e puo' assumere i seguenti valori:
A = ACQUEDOTTO F = FOGNATURA T = CAVI PER TELEFONIA
I = CONDOTTE TRASPORTANTI "INFIAMMABILI" O ALTRI FLUIDI
E = CAVI PER ENERGIA ELETTRICA nessun carattere = NON DETERMINATO
Il secondo vale "P" ed e' presente solo se il servizio e' dotato di protezione meccanica.
Il terzo vale "D" ed e' presente solo se il servizio e/o la protezione sono drenanti di eventuali fuoriuscite di gas.

dd = DISTANZA CONDOTTA/SERVIZIO ESPRESSA IN cm

TABELLA DELLE ANNOTAZIONI

1	Fondello DN 300 (12") per intasamento con predisposizione fissaggio manichetta	n. 7
2	Fondello DN 300 (12") di chiusura per intasamento condotta	n. 7

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

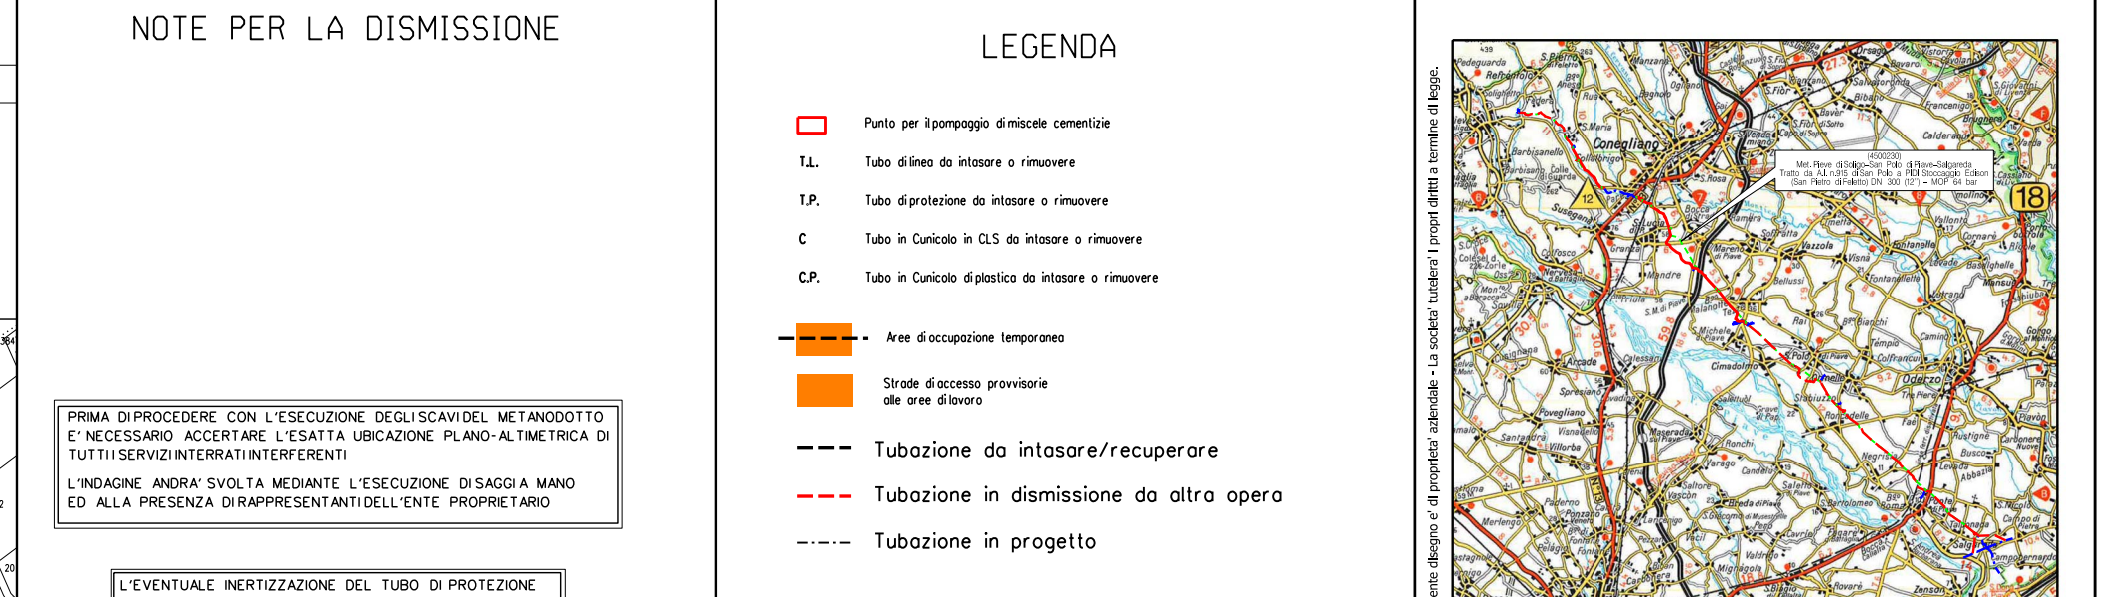

COROGRAFIA SCALA 1:200.000

Nei Comuni di VAZZOLA, MARENO DI PIAVE, SANTA LUCIA DI PIAVE, CONEGLIANO.

Rev.	Data	Descrizione	Disegn.	Contr.	Approv.
1	22/07/2019	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	RIGHI A.	BATTISTI	LUMINARI
0	30/11/2018	EMISSIONE PER APPALTO	RIGHI A.	BATTISTI	LUMINARI

Proprietario: snam — Progettista: COMIS

Disegno: PD-9110680-01

Impianto: DISMISSIONE ASSOCIATA VARIANTE DA A.I. n°915 SAN POLO A S.S. N.13 PONTEBBANA IN COMUNE DI CONEGLIANO DN 300 (12") - MOP 64 bar E OPERE CONNESSE

Revisione 1
Comm. NR/16091/R-L02
Cod.tec. 9110680
Scala 1:2000

PLANIMETRIA CATASTALE CON TRACCIATO DA PORRE FUORI ESERCIZIO